


# テクノアカデミー会津空間放射線量率の測定結果

平成25年1月6日

単位:  $\mu$ シーベルト/h

No.	測定地点	測定値
1-1	南東隅	1m 0.08
1-2	南西隅	1m 0.12
1-3	グランド中央	1m 0.11
1-4	北東隅	1m 0.11
1-5	北西隅	1m 0.12
2-1	管理棟 正面玄関	1m 0.1
2-2	管理棟 職員室中央	1m 0.08
2-3	管理棟 職員室南窓	1m 0.08
3-1	実習棟 自動車中央	1m 0.1
3-2	実習棟 自動車南窓	1m 0.1
3-3	実習棟 プログラム室中央	1m 0.08
3-4	実習棟 プログラム室南窓	1m 0.08
3-5	実習棟 電配中央	1m 0.08
3-6	実習棟 電配南窓	1m 0.08
4-1	体育館 中央	1m 0.08
4-2	体育館 裏	1m 0.12
5-1	寮 ロビー中央	1m 0.08
5-2	寮 ロビー窓	1m 0.1
6-1	屋上 管理棟	1m 0.08
6-2	屋上 実習棟	1m 0.11
7	実習場排水路	1m 0.15
8	中庭	1m 0.12
9	野外実習場	1m 0.08
10-1	駐車場 学生駐車場	1m 0.08
10-2	駐車場 駐車場裏	1m 0.26

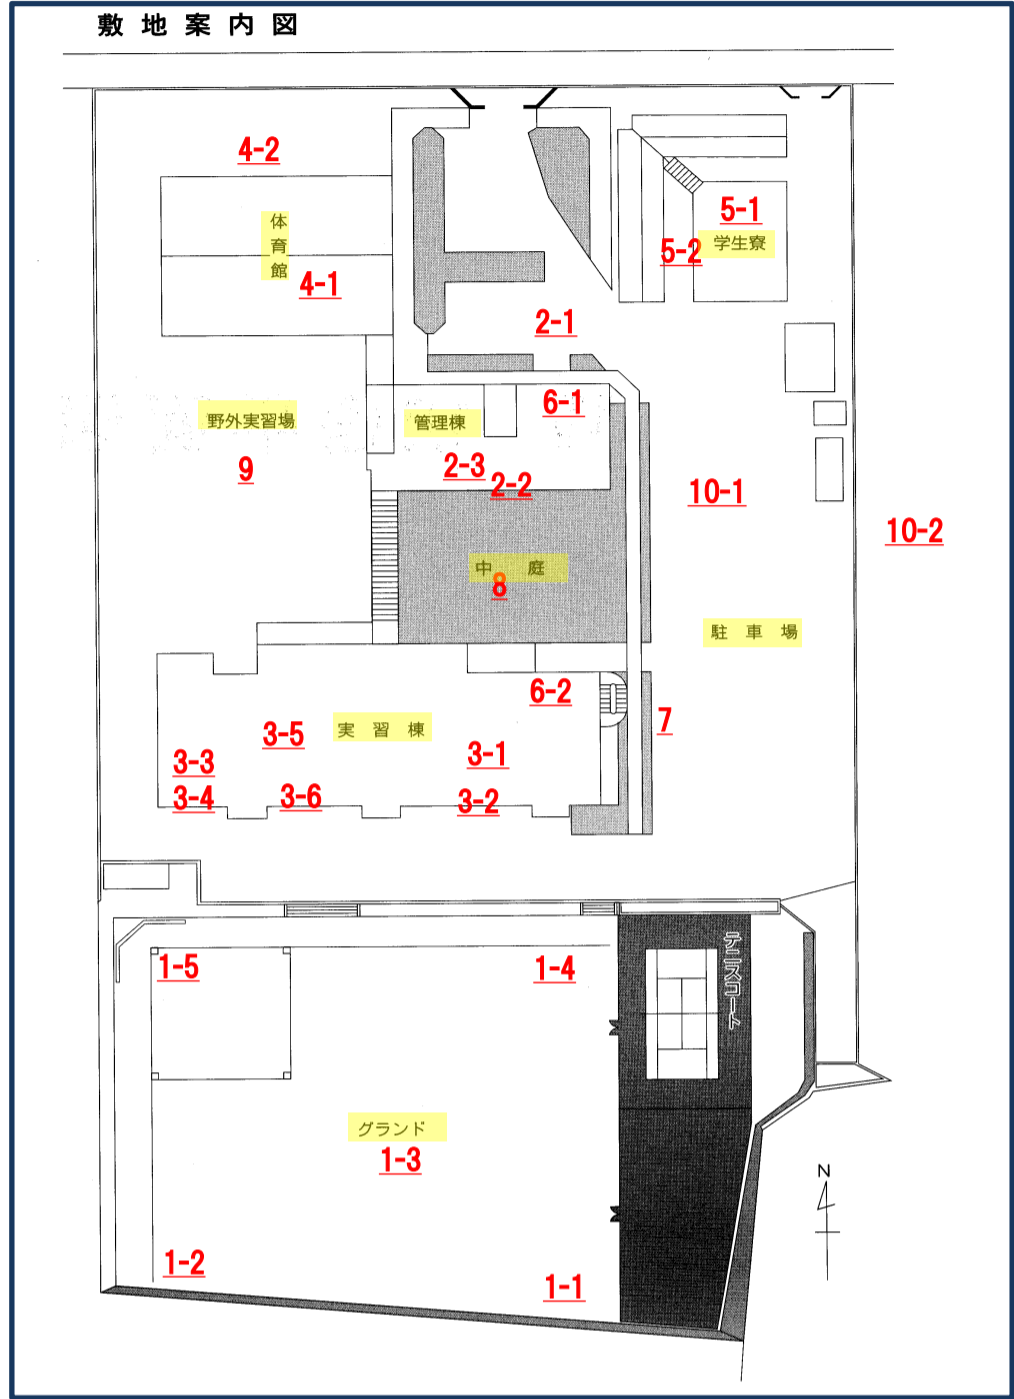

グランド・中庭の測定値は積雪のため低下

