


テクノアカデミー会津空間放射線量率の測定結果

平成25年2月4日

単位: μ シーベルト/h

No.	測定地点	測定値
1-1	南東隅	1m 0.1
1-2	南西隅	1m 0.12
1-3	グランド中央	1m 0.13
1-4	北東隅	1m 0.12
1-5	北西隅	1m 0.11
2-1	正面玄関	1m 0.12
2-2	職員室中央	1m 0.1
2-3	職員室南窓	1m 0.1
3-1	自動車中央	1m 0.1
3-2	自動車南窓	1m 0.1
3-3	プログラム室中央	1m 0.08
3-4	プログラム室南窓	1m 0.08
3-5	電配中央	1m 0.1
3-6	電配南窓	1m 0.1
4-1	体育館中央	1m 0.08
4-2	体育館裏	1m 0.14
5-1	寮ロビー中央	1m 0.08
5-2	寮ロビー窓	1m 0.1
6-1	屋上管理棟	1m 0.08
6-2	屋上実習棟	1m 0.11
7	実習場排水路	1m 0.16
8	中庭	1m 0.14
9	野外実習場	1m 0.12
10-1	駐車場学生駐車場	1m 0.11
10-2	駐車場裏	1m 0.2

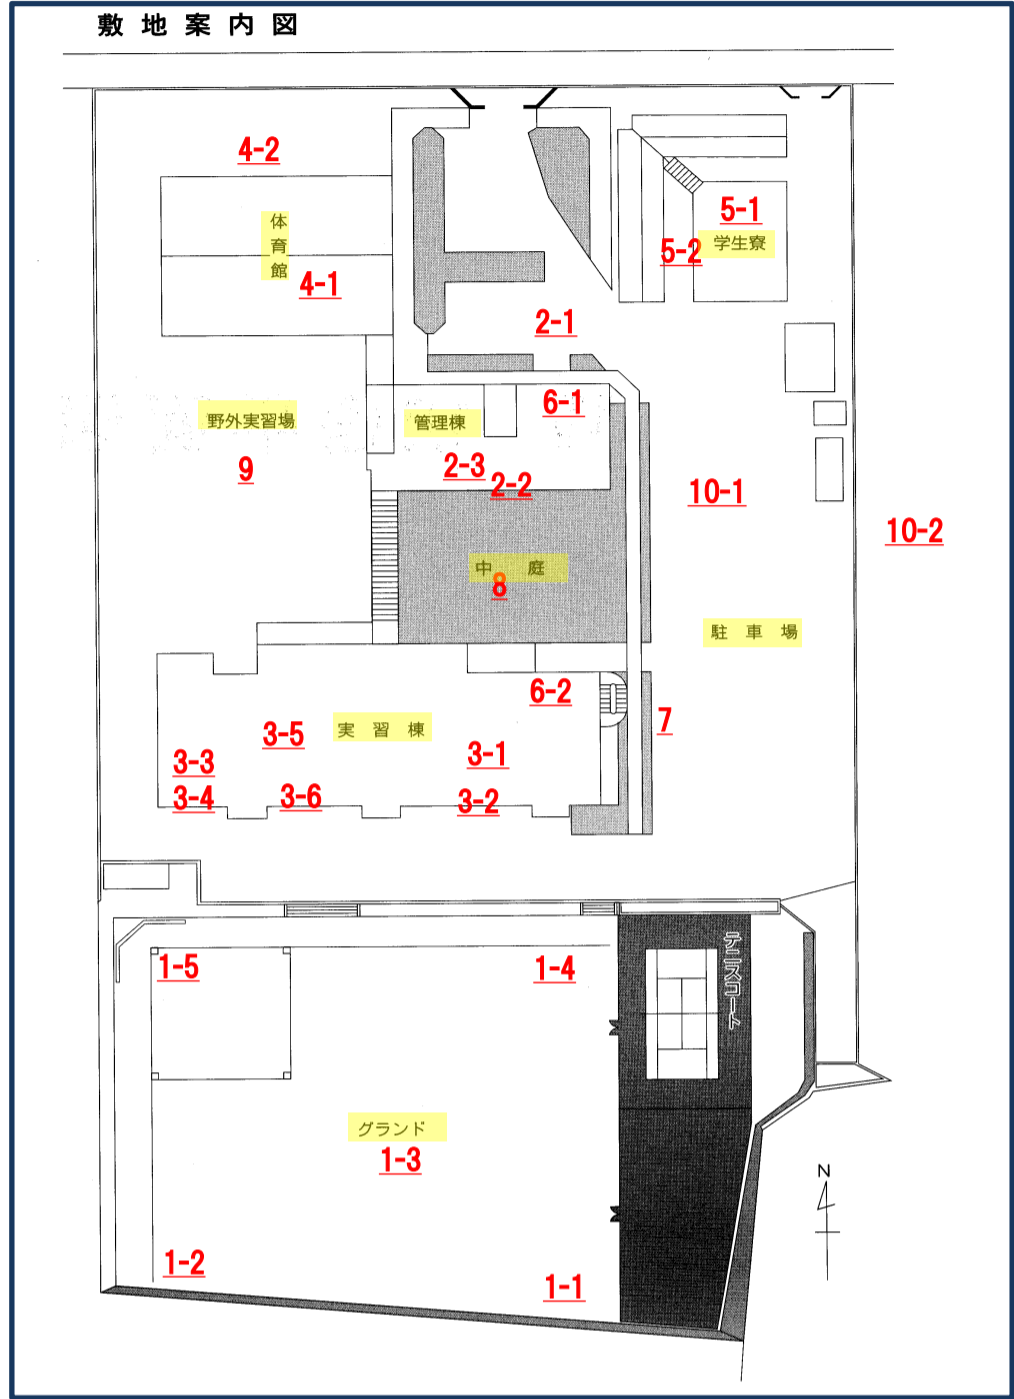

グランド・中庭の測定値は積雪のため低下

